



## Tisztelt Mindszenti Partnerünk!


Rendkívül örülünk annak, hogy a közeljövőben immár az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatos Mindszentieiek táborát. Bizonyára tudja ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal szennyezi el kertjét és ezzel Mindszent talaját. Most már, ill. hamarosan az Ön számára is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az utolsó cseppig tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz táplálja a környezetet.

**Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével még néhány dolgot el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez szükséges lépéseket:**

**1. A közterületen a kivitelező elvégzi a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépíti a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala lezárásra kerül egy végelzáró dugóval. Egyes ingatlanok esetében, beemelő egységek (műanyag akna és szivattyú) kerülnek elhelyezésre.**

**2. A közcsatorna-építéssel párhuzamosan, levelünk kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatornahálózatát a telekhatártól 1m-ig bezárólag úgy, hogy a meglévő rendszerét a végleges rácsatlakozásig fenntartja, üzemelteti.**

- A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el.
- A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk közölt **műszaki előírásokat!**
- Az elkészült házi szennyvízhálózatot végelzáró dugóval le kell zárni.
- Az új házi vezeték és a régi rendszer összekapcsolását biztosító csomópont (akna, idom) véglegesítésére (a szennyvíz „átkormányzására”), és **a telekhatári tisztítóaknára vagy beemelő egységre történő rákötésre majd a közcsatorna üzembe helyezését követően kerülhet sor, melyről külön értesítést kap!**

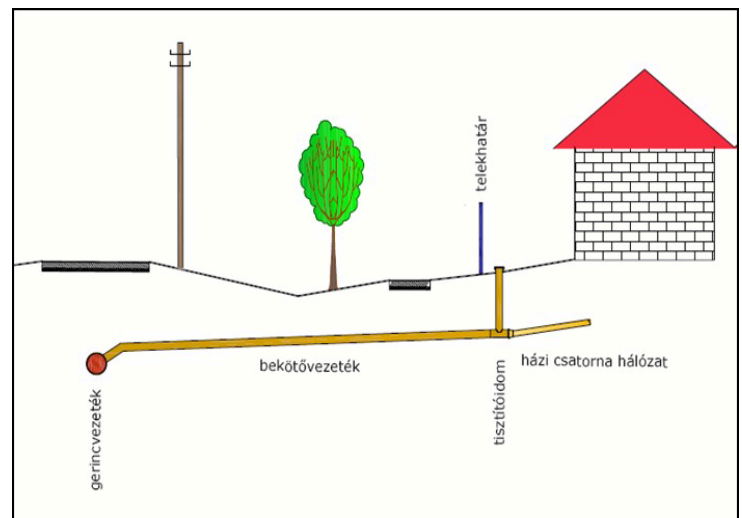

**3. Az elkészített házi vezetéket - eltakarás előtt - kérjük, jelentse be az Alföldvíz Zrt.-nek a lenti elérhetőségeken.**

**4. A bejelentést követően, az Alföldvíz Zrt. szakemberei díjmentesen helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét.** Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően a házi-csatorna eltakarásra kerülhet.

*A házi-csatornaépítéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére Hódmezővásárhely, a Szántó Kovács János u. 64. sz. alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06 62 535 040-es telefonszámon.*

**5. A házi-csatorna előírások szerinti megépítése, szakmunka!** A későbbi kellemetlenségek, viták elkerülése érdekében kifejezetten ajánljuk az erre szakosodott vállalkozók igénybevételét, főként a település tulajdonában lévő, általunk minősített alábbi vállalkozást, melytől elfogadjuk átvételkor az eltakart csatornát, ill. melyet csak szűrőpróbaszerűen ellenőrzünk.

## Műszaki előírások

**Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:**

- A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás **110 mm-es átmérőjű, szabványos, KG-PVC** (narancssárga színű) anyagú csővezetékekkel valósítható meg.
- A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~ 0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
- A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
- **A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homok ágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetéket takarja.** Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
- A munkagödört minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.
- **A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen!**
- A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön.
- A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
- A meglévő (üzemelő) házi rendszer, és az új rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál monolit beton akna szükséges, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem műanyag! (Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
- A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyzet, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusabban nagyobb méretek. Lefedése bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.)
- A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 10 m-t meghaladó távolságokon tisztítónyílást, vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytöréseket célszerű 2 db 45°-os ívvel megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a csatornacsövet.
- A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
- A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.

**A csatornarakötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére az Alföldvíz Zrt. 4. sz. Területi Divízió központjában a 06 62 535 040-es telefonszámon.**

**Partnerként számítunk Önre!**

**Alföldvíz Zrt.**

**5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96.**

**www.alfoldviz.hu**